

26.30.50.129

КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ИПДЛ К ДВУТАВРОВОЙ БАЛКЕ
145-200 мм (L=400)

Этикетка
АТПН.425921.011 ЭТ

Место расположения
этикетки

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия	Кронштейн для крепления ИПДЛ к двутавровой балке 145-200 мм (L=400)
Обозначение	АТПН.425921.011
Сертификат соответствия	ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00306/21
Срок действия	с 02.07.2021 по 01.07.2026
Орган, выдавший сертификат	ОС «СЗРЦ СЕРТ»
Изготовитель	ООО «НПФ «Полисervis» *.

1.1 Кронштейн для крепления ИПДЛ к двутавровой балке 145-200 мм (L = 400) позволяет фиксировать к двутавровым балкам с шириной нижней полки 145 - 200 мм:

- извещатели пожарные дымовые линейные (далее ИПДЛ)
 - ИПДЛ-Д-I/4р;
 - ИПДЛ-Д-II/4р;
 - ИПДЛ-Д-II/4р исп. 5;
- пластину для установки четырех отражателей для ИПДЛ-Д-I/4р;
- отражатели для ИПДЛ-Д-I/4р (до 2 шт.).

1.2 Кронштейн для крепления ИПДЛ к двутавровой балке 145-200 мм (L = 400) состоит из кронштейна и двух накладок, скрепленных между собой болтами.

Габаритные размеры накладки и кронштейна приведены на рисунках 1 и 2, соответственно.

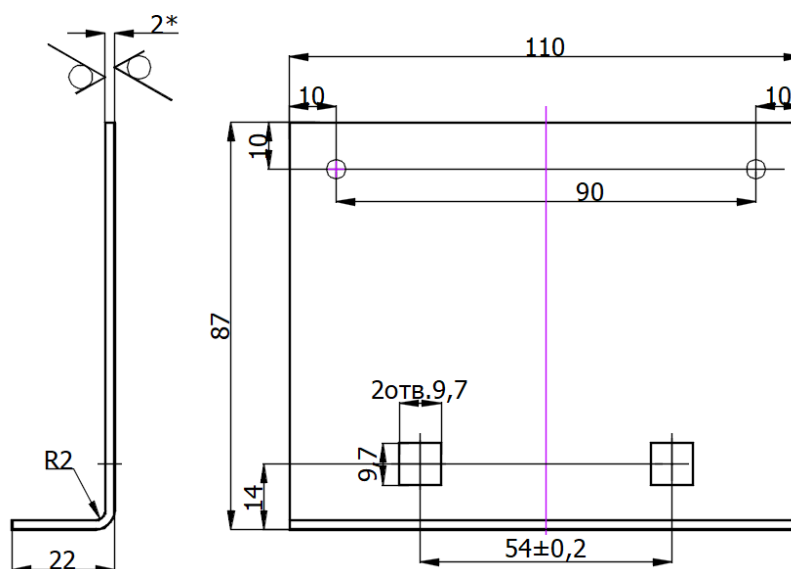


Рисунок 1 - Габаритные размеры накладки

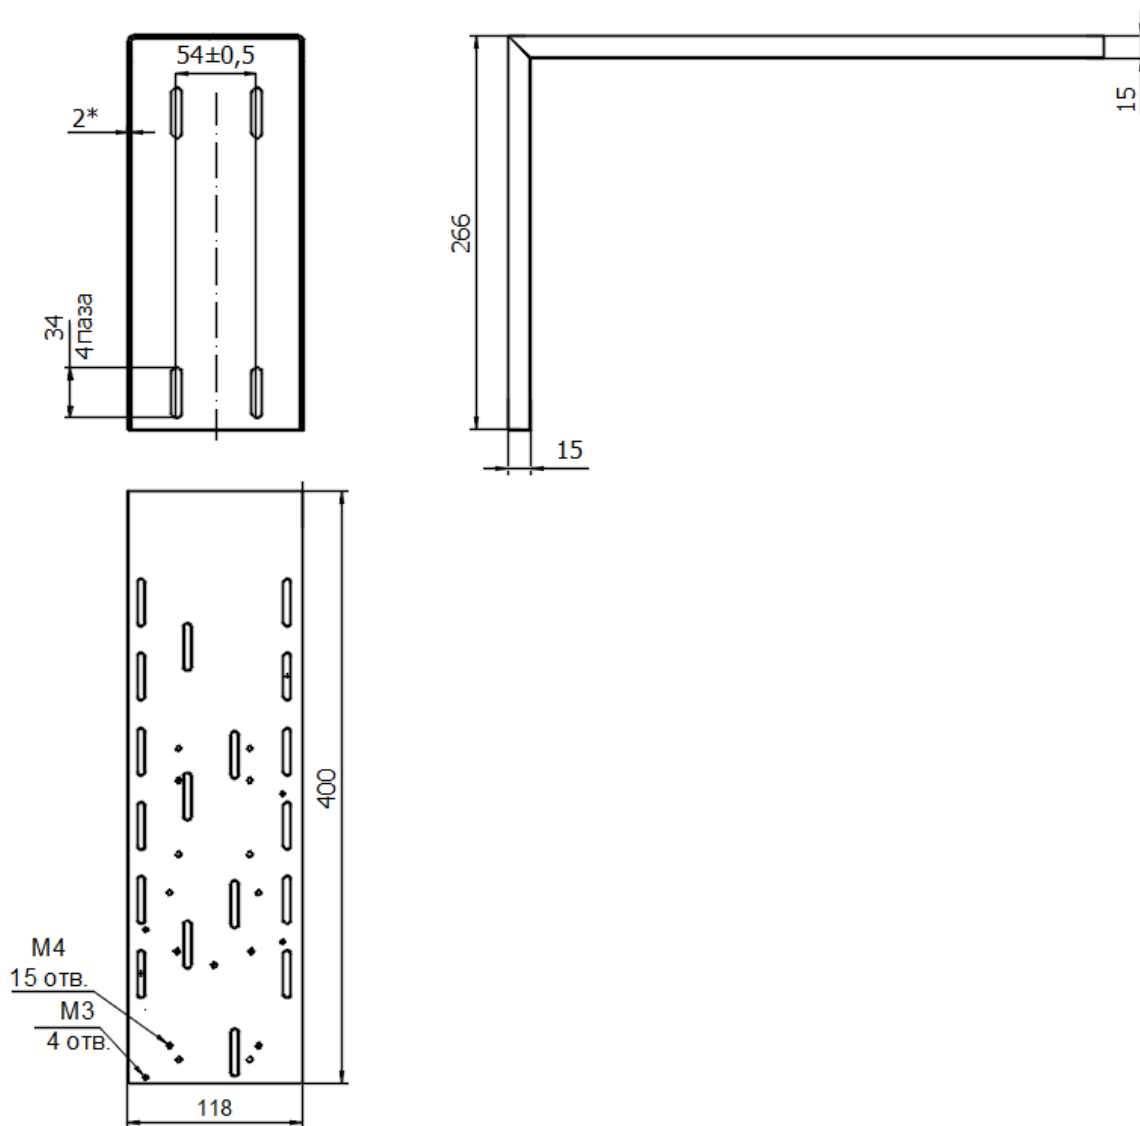


Рисунок 2 - Габаритные размеры кронштейна

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Масса кронштейна для крепления ИПДЛ к двутавровой балке - 1,8 кг.

2.2 Габаритные размеры - в соответствии с рисунками 1 и 2.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 В комплект поставки входят:

- кронштейн - 1 шт.;
- накладка - 2 шт.;
- болт М6х35 - 4 шт.;
- гайки закладные М6 - 4 шт.;
- этикетка АТПН.425921.011 ЭТ.

4 УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ


4.1 Общий вид кронштейна, установленного на двутавровой балке, приведен на рисунке 3.

Установку кронштейна и извещателя следует производить в следующем порядке:

а) выполнить разметку места установки кронштейна на двутавровой балке;
б) установить кронштейн и зафиксировать его на двутавровой балке с помощью двух накладок и болтов;

в) установить изделие (см. п. 1.1) на поверхность кронштейна и зафиксировать винтами.

При креплении следует убедиться в жесткости фиксации.

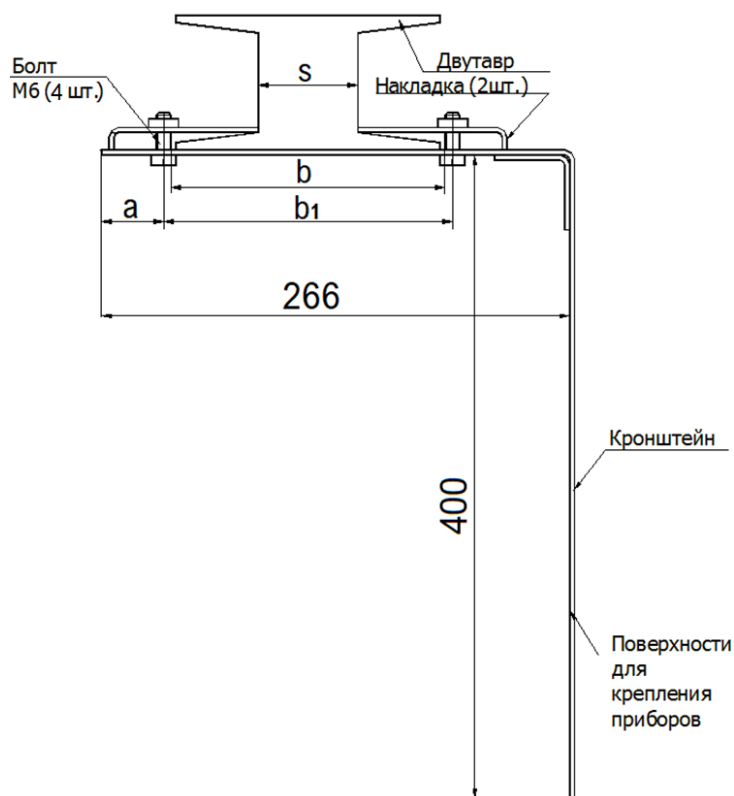

s - толщина стенки двутавра;

b - ширина полки двутавра;

Примечание - размеры a и b_1 изменяются в зависимости от ширины полки двутавра

Рисунок 3 - Общий вид кронштейна для крепления ИПДЛ к двутавровой балке

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Гарантийный срок – 60 месяцев с даты изготовления.

В случае отказа изделия в течение установленного гарантийного срока следует обращаться на предприятие-изготовитель ООО «НПФ» Полисервис» †.

24.04.2023 г.

† Адрес предприятия-изготовителя приведен на сайте www.npfpol.ru